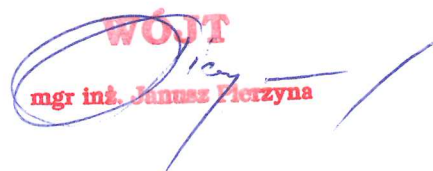


## INFORMACJA

Dotyczy zamówienia na: „**Budowa budynku sportowo-gospodarczego w Rudzicy**”.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynął stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. W kosztorysie nie uwzględniono badania wody – czy należy uwzględnić takie koszty.  
Odp **Koszt należy uwzględnić w kosztach budowy instalacji wodnej.**
2. W kosztorysie nie uwzględniono kosztów odbioru kotłowni przez kominiarza – czy należy uwzględnić te koszty.  
Odp. **Należy uwzględnić w kosztach ogólnych. Wykonawca musi udowodnić, że komin jest wykonany prawidłowo i dlatego ciężar uzyskanie dokumentu / pozytywne zaświadczenie/ od kominiarza i kosztów związanych z omawianą czynnością jest kosztem wykonawcy.**
3. W kosztorysie nie ujęto kosztów związanych z montażem dysz nawiewnych w Sali na wysokości.  
Odp; **Montaż dysz ujęty w poz.110 kosztorysu instalacyjnego.**
4. W kosztorysie nie ujęto żadnych uruchomień, pomiarów i regulacji instalacji wentylacji.  
Odp. **Koszty uruchomień, pomiarów i regulacji wentylacji należy ująć w kosztach budowy wentylacji.**
5. Proszę o informacje czy cokoły dachowe i zakończenia wentylacyjne mają być malowane pod kolor dachu?  
Odp. **Mają być malowane pod kolor dachu.**
6. Proszę o wydanie konstrukcji wsporczej dla podwieszenia centrali wentylacyjnej – brak w projekcie.  
Odp. **Konstrukcja wsporcza dla podwieszenia centrali wentylacyjnej- rozwiązanie rysunek 18 w projekcie konstrukcji.**
7. W kosztorysie nie ujęto kosztów związanych z odbiorem UDT – czy należy doliczyć takie koszty?  
Odp. **W dokumentacji jest kocioł gazowy 60 KW. Odbiorowi UDT podlegają kotły powyżej 70 KW.**

  
**WÓJT**  
**mgr inż. Janusz Pierzyna**