

LEGENDA:

X projektowane podpory – stałe
= projektowane podpory – przesuwne

UWAGA:

rurociągi montować na konsolach, uchwytych montażowych



grzejnik niezintegrowany



projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania




projektowana instalacja centralnego ogrzewania – zasilanie



projektowana instalacja centralnego ogrzewania – powrót

numer pomieszczenia	temperatura pomieszczenia
002	+20 °C
Φwym:	1200 W
zapotrzebowanie na ciepło	

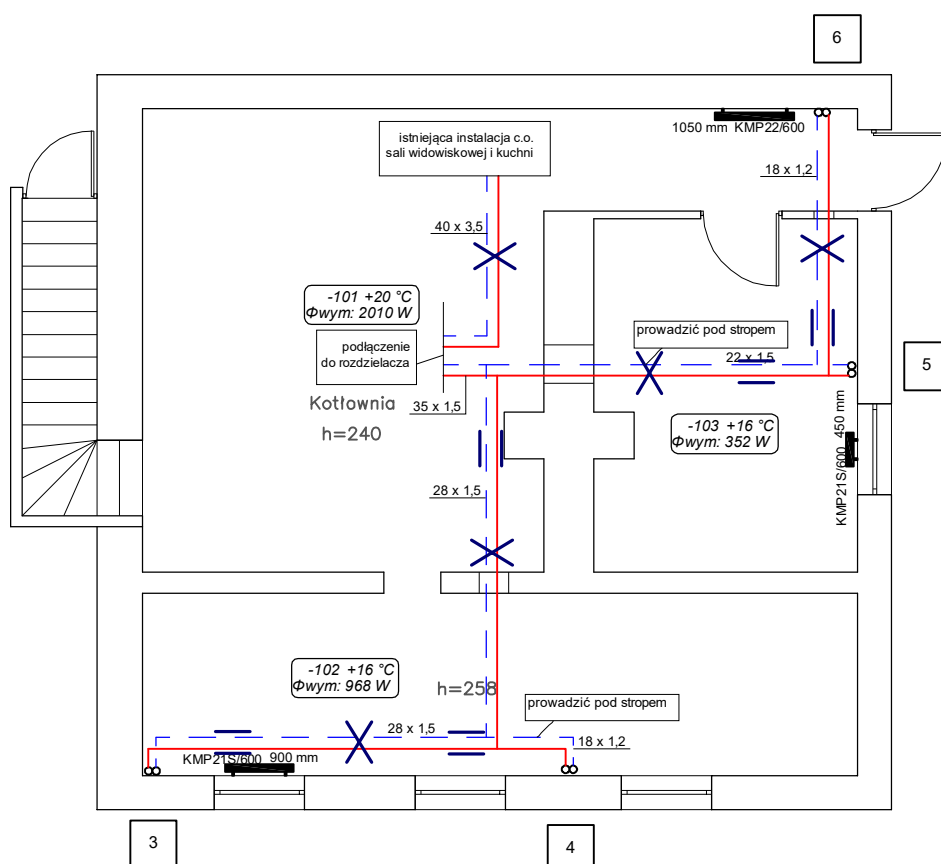

ModernEko

tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

Inwestor:	Gmina Jasienica 43-385 Jasienica 159			
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY			
Branża:	Sanitarna			
Temat:	Termomodernizacja obiektów gminnych położonych na terenie Gminy Jasienica Budynek GOK w Rudzicy, 43-394 Rudzica 124 dz. nr 1892,123; obręb 0013, jednostka ewid. 240205_2			
Projektował:	mgr inż. Seweryn Urbański	SLK/3876/POOS/11	specjalność instalacyjna	VIII 2016
Sprawdził:	mgr inż. Kamila Dziubek	SLK/2573/POOS/09	specjalność instalacyjna	VIII 2016
Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania			Skala 1:100	Nr rysunku C1