


punkt dystrybucyjny /sieci informatycznej/

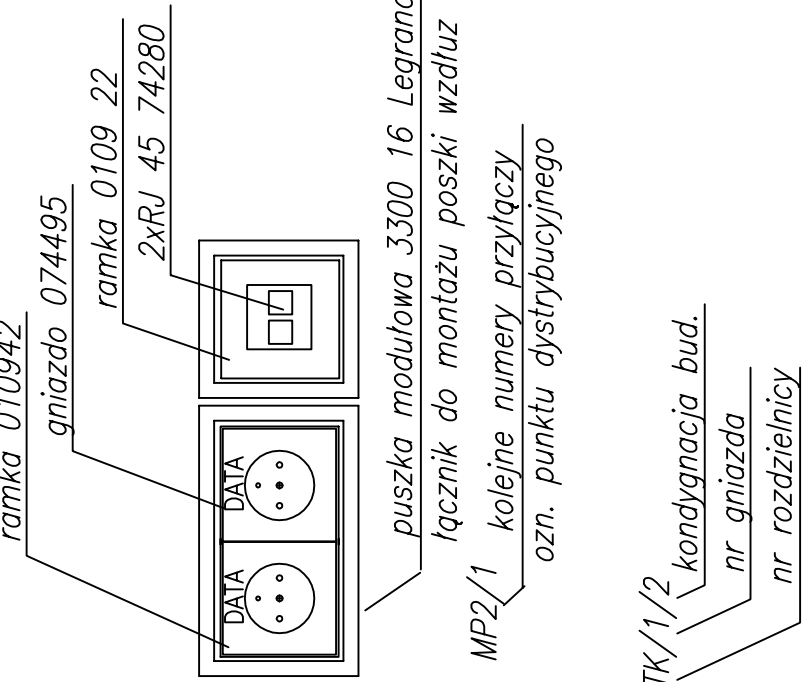

1. Stosować przewody YDYz750V 3x2,3mm2 w instalacji obwodów gniazd wtyczkowych dedykowanych
2. Instalacje do gniazd komputerowych wykonać n/1 w listwach LN 50x20,2 /Polam Sumaki/ i pod linkiem
3. Rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych ustalić z użytkownikiem pomieszczeń.
4. Przepusty kabli przez ściany i w podłodze wykonać w rurze giekowej ICTA3422 sr. 25
5. Przy układaniu przewodów sieci logicznej zachować odległość 10cm od przewodów instalacji elektrycznej.
6. Do każdego miejsca pracy MP prowadzone są dwa przyłącza z 2 gniazdami RJ45
7. Wyposażenie i lokalizacja szafy krasowej FD w panelu nie jest objęte projektem, serwer zlokalizować w pomieszczeniu 2.9
8. Miejsca pracy WF10,11,12 wyposażać w puszki podłogowe Legrand nr kat. 0896 10 wprowadzenie przewodów dwoma rurami ICTA w20

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TT
Wyłączniki przeciwporażeniowe.

A T	PRACOWNIA PROJEKTOWA KURTO PRYSZCZ		ETAP I PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO	
	Ul. Akademii Umiejętności 28/1 43-300 Białostok-Białe tel. 251 94 71 00, 251 94 71 71		ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY JASIENICA ul. Jasienica 159 pgr 405	
R Z U T P A R T E R U	Plan instalacji teletechnicznej i gniazd wtyczkowych	Główna JASIENICA ul. Jasienica 159 43-388 Jasienica	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
			PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
Inwestor:	Tytuł projektu:	Projektant:	Data:	Skala:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data:
Pracownik:	Data:	Data:	Data:	Data: