



WŁĄCZYĆ DO INSTALACJI
GAZU W KOTŁOWNI



WŁĄCZYĆ DO INSTALACJI
WODY ZIMNEJ W KOTŁOWNI
ZASILANIE C.W.U. I CYRKULACJA
DO BUDYNKU

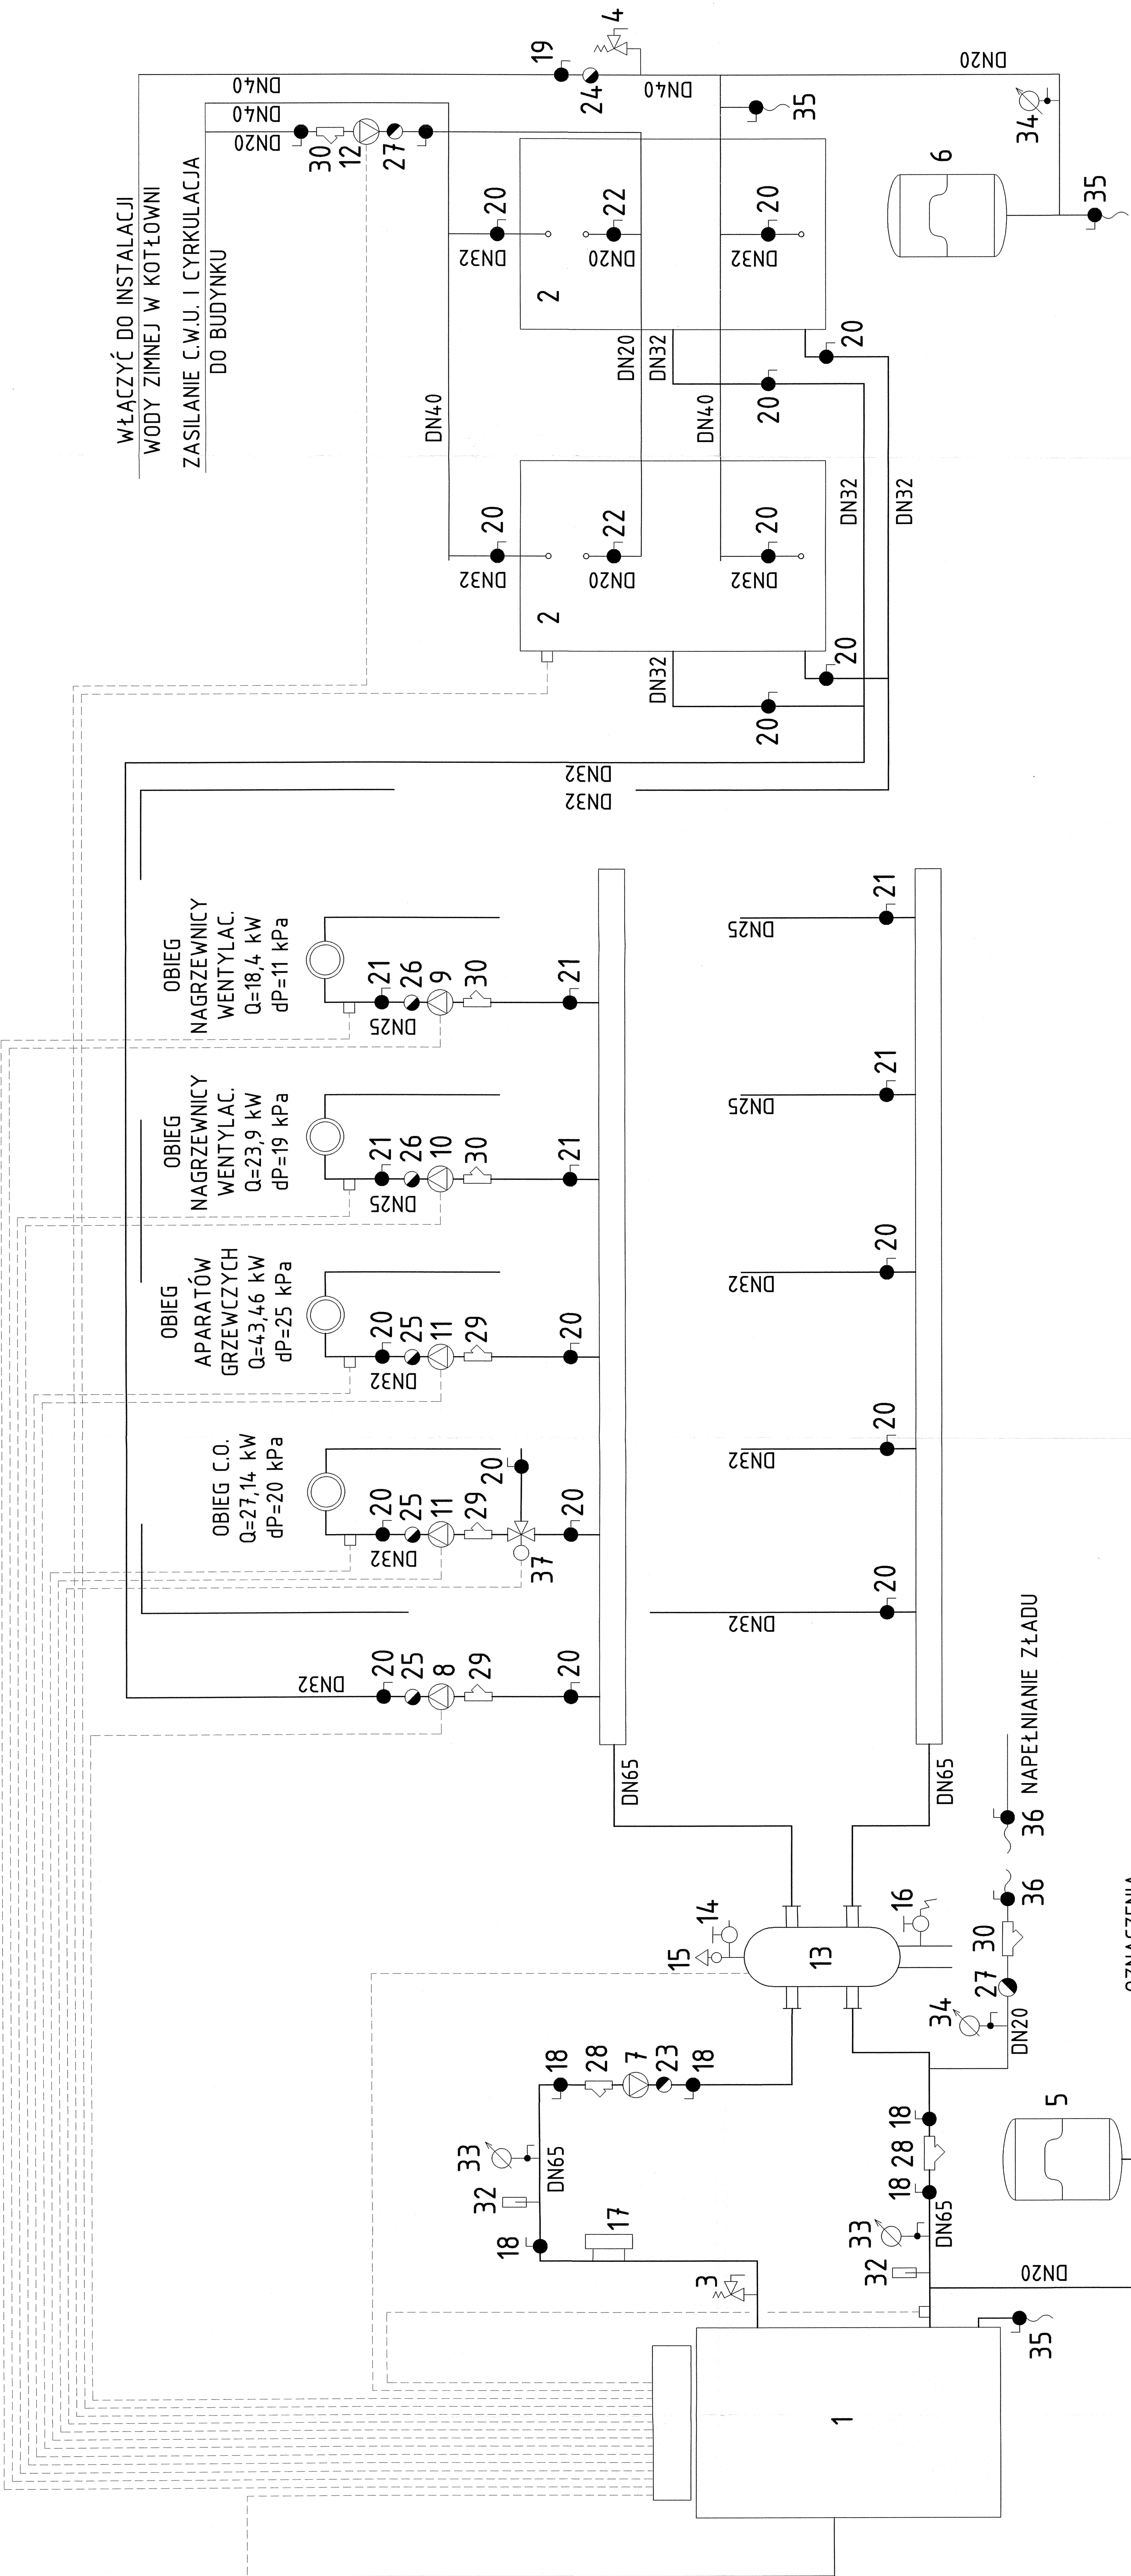

- OZNACZENIA
- _____ zasilanie c.o.
 - _____ powrót c.o.
 - _____ woda zimna
 - _____ woda ciepła
 - _____ cyrkulacja
 - przewody sygnałowe
 - _____ gazociąg

inwestor:	URZĄD GMINY JASZENICA	faza:	p.w.
adres:	43-384 JASZENICA 159	branża:	INSTAL.
adres budowy:	PGR 3664 , 1600-2 JASZENICA		
obiekt:			
	ROZBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO NA OBIEKT SPORTOWO KULTURALNY		
temat:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ		
projekt:		skala	1:50
opracowanie:	mgr inż. Maciej Papiurek		VIII 2008
			nr rys: 12