




ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA



ROZWINIĘCIE INSTALACJI ZASILANIA NAGRZEWNIC WODNYCH

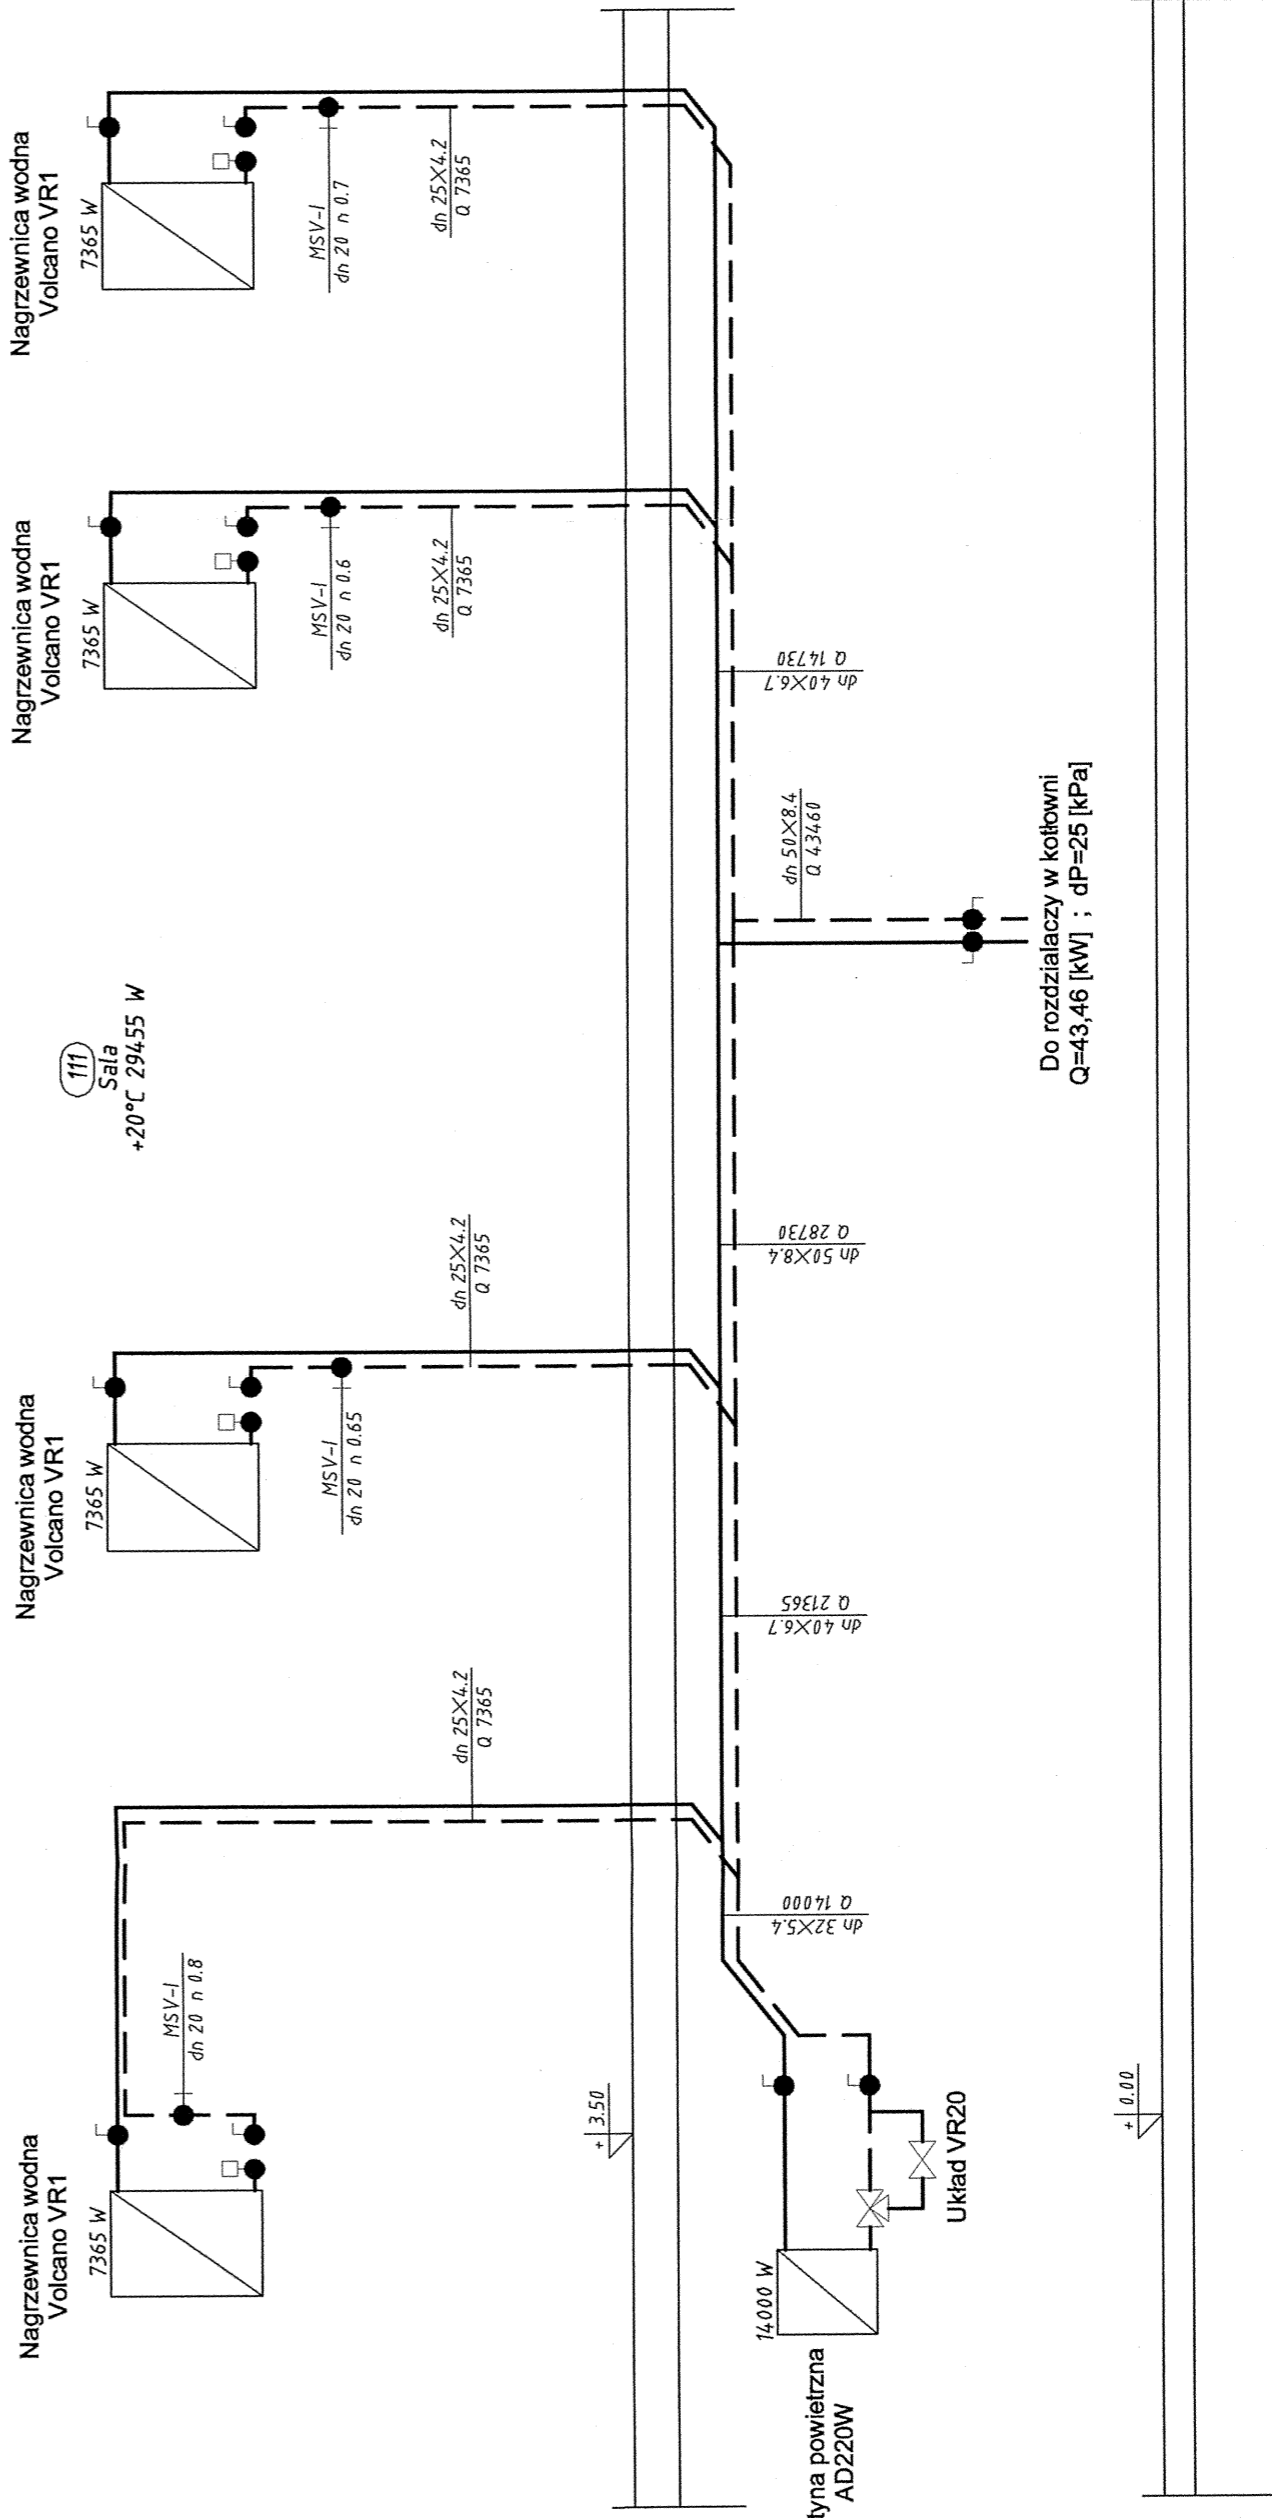

ROZWINIĘCIE INSTALACJI ZASILANIA NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH

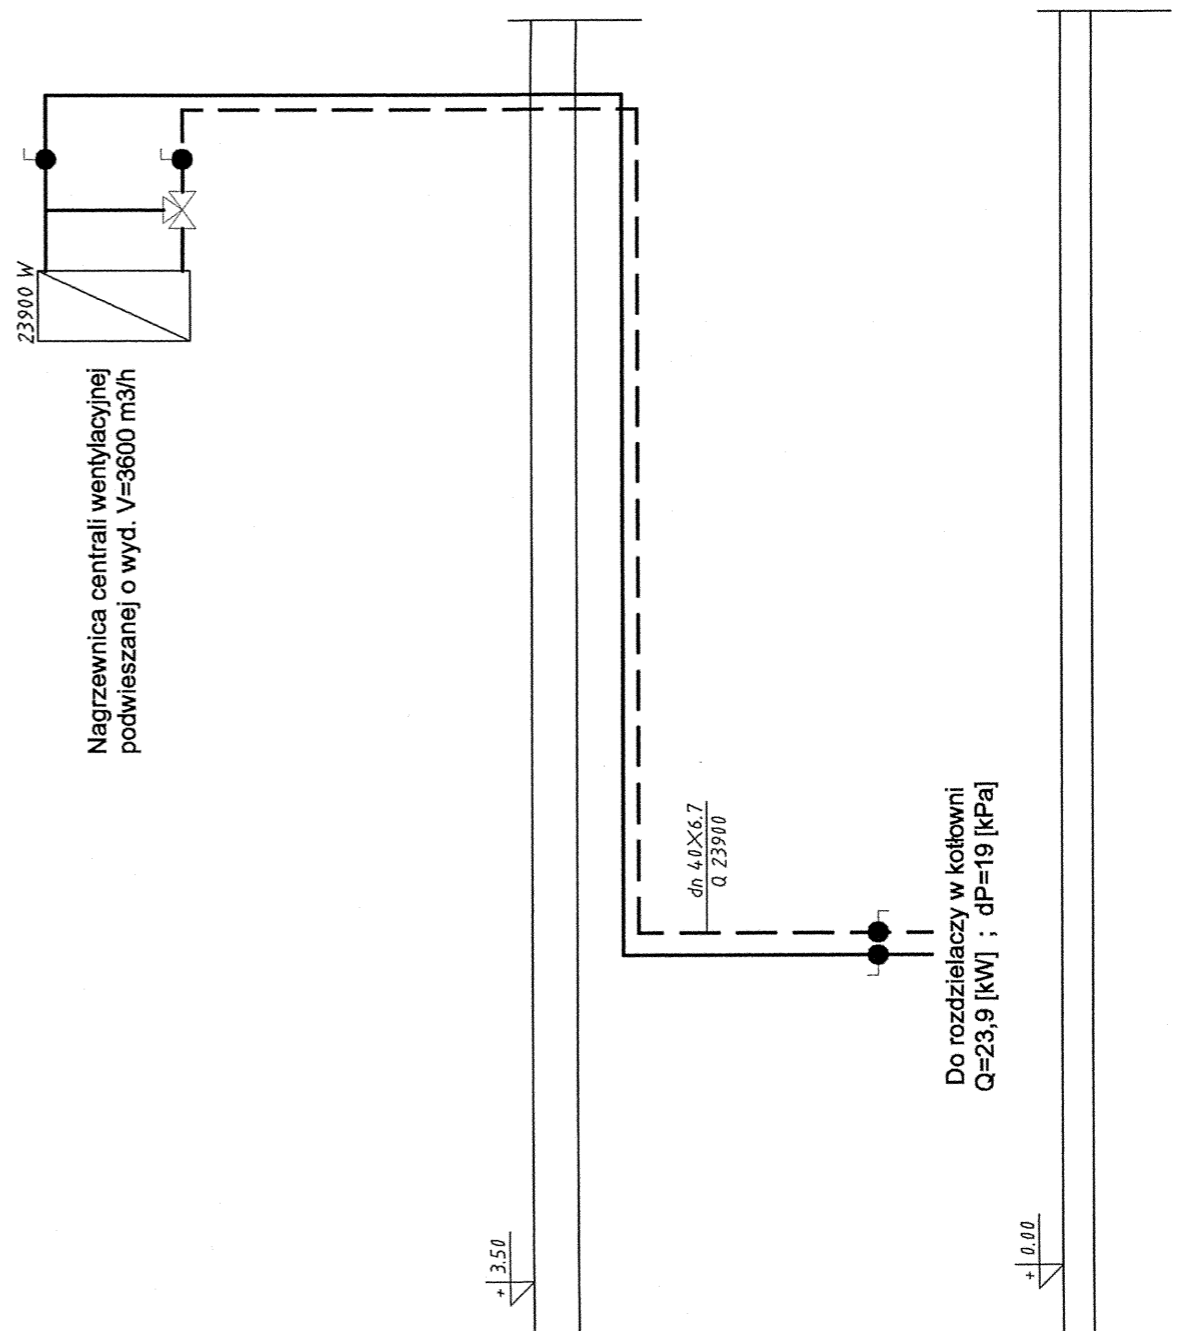

OZNACZENIA

- Śrętnica zewn. przewodu x grubość ścianki
- Obciążenie cieplne dziaek [W]
- Zawór kulowy odcinający zgodny z średnicą przewodu
- Zawór odpowietrzający automatyyczny
- Nastawa wstępna zaworu termostaticznego
- Zawór regulacyjny (dostawa z automatyką nagrzewnic)
- Zawór regulacyjny 3-drogowy (dostawa z automatyką centrali went.)

Investor:	URZĄD GMINY JASSENICA
Adres:	43-384 JASSENICA 159
Adres budowy:	ROZBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO NA OBIEKT SPORTOWO KULTURALNY
Opis:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. I ZASILANIA NAGRZEWNIC
Skala:	1:50
Wzrost:	VIII 2008
Projektant:	mgr inż. Maciej Papiruk
Strona:	6