


PIWNICA

1:100

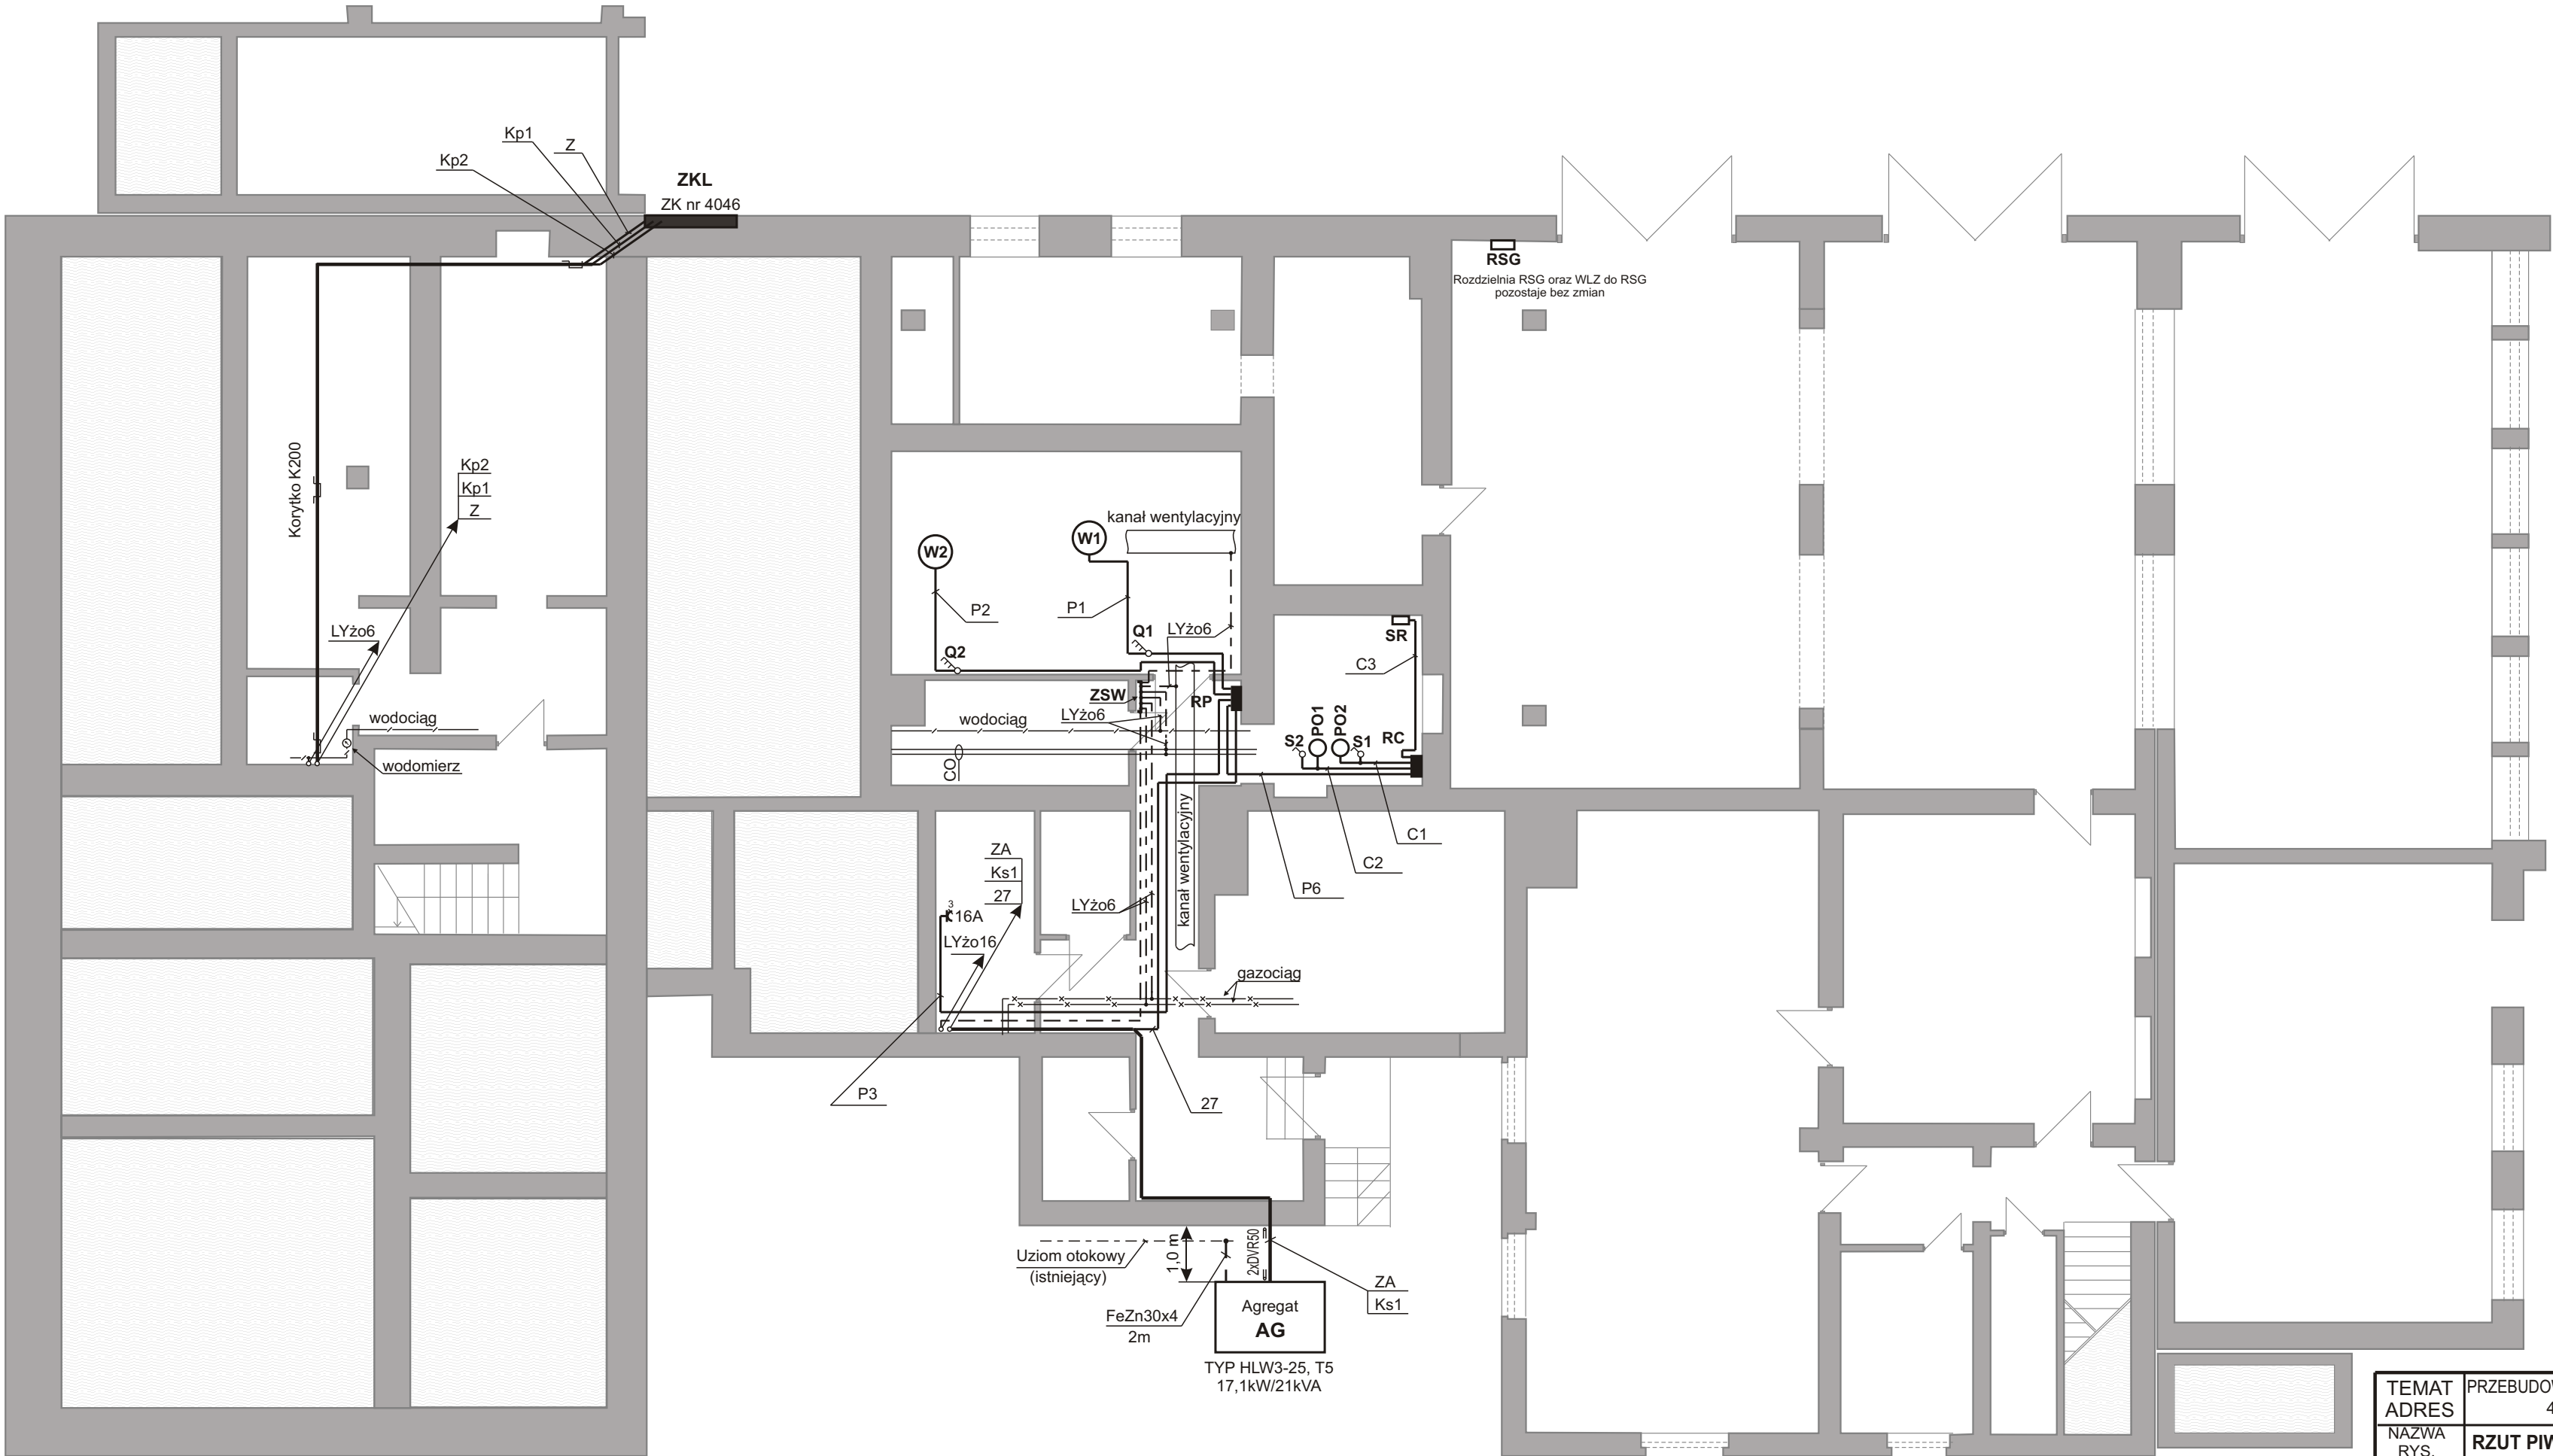

Uwaga:

- W części prawej piwnic przewody układać w listwach, a w części lewej w korytkach (K200).
- Q1 i Q2 - przełącznik 0 - 1 w obudowie typ EŁK163b01.01-B1 16A, 3-bieg. producent: ETI
- S1 i S2 - przełącznik 0 - 1 w obudowie typ EŁK161b01.01-B1 16A, 1-bieg. producent: ETI

Układ sieci: TN-C i TN-S

TEMAT	PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU URZĘDU GMINY JASIEINICA					
ADRES	43-385 JASIEINICA 159. Działka nr 406, obręb Jasienica					
NAZWA RYS.	RZUT PIWNIC - INSTALACJA SIŁY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA	FAZA	PBW	
INWESTOR: GMINA JASIEINICA Jasienica 159	PROJEKTANT	PODPIS	DATA			
	ZYGMUNT BRET upr. bud. B-B. 47/76		MARZEC 2012			
	SPRAWDZIŁ		SKALA 1:100			
	mgr inż. SADOWSKI JÓZEF upr. bud. B-B. 91/75		RYS. NR 7			