


Bielsko-Biała dnia 27-11-2006r.

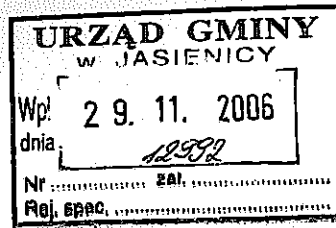

TT/G/00124/2006/W
W.z. GKOŚ 7037-28/06

Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159


Dotyczy: zapewnienia dostawy wody oraz wstępnych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej dla budynków w sołectwie Łazy - Świątoszówka.

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jak w tytule informujemy, co następuje:

1. AQUA S.A. w Bielsku-Białej może zapewnić dostawę wody do budynków jak we wniosku w ilościach uzasadnionych potrzebami odbiorców w budynkach istniejących jak i projektowanych.
2. Miejscem przyłączenia sieci projektowanej do istniejącej sieci AQUA S.A. będzie wodociąg Dz 90 mm PE ułożony w pobliżu budynku Nr 85.
3. Ciśnienie wody w miejscach podłączenia wynosi 7 – 7,5 MPa.
4. W budynkach gdzie ciśnienie przekroczy 0,6 MPa instalacje wewnętrzne zabezpieczyć należy przez montaż reduktorów domowych lub reduktor w komorze..
5. Szczegółowe warunki techniczne jak i docelowe zapewnienie dostawy wody podane będą po zdeklarowaniu potrzeb zużycia wody w m³/h oraz ilości budynków istniejących jak i projektowanych.

Otrzymują:

1. Adresat – zał. 1 egz. planu syt. pozostaje w aktach AQUA S.A.
2. TT a/a


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Piotr Dudek

Strona 1/1

URZĄD GMINY
W JASZENICY
Wpł. 2 9. 11. 2006
dnia 2280
Nr
Rej. spec.



Bielsko-Biala dnia 27-11-2006r.

TT/G/00125/2006/W
W.z. GKOS 7037-21/06

Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159

Dotyczy: zapewnienia dostawy wody oraz wstępnych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej dla budynków w sołectwie Bielowicko (Zagoje).

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jak w tytule informujemy, co następuje:

1. AQUA S.A. w Bielsku-Białej może zapewnić dostawę wody do budynków jak we wniosku w ilościach uzasadnionych potrzebami odbiorców w budynkach istniejących jak i projektowanych.
2. Miejscem przyłączenia sieci projektowanej do istniejącej sieci AQUA S.A. będzie wodociąg Dz 110 mm PE ułożony w pobliżu budynków Nr 118 i 113.
3. Ciśnienie wody w miejscach podłączenia wynosi około 0,4 MPa.
4. W budynkach gdzie ciśnienie przekroczy 0,6 MPa instalacje wewnętrzne zabezpieczyć należy przez montaż reduktorów domowych.
5. Szczegółowe warunki techniczne jak i docelowe zapewnienie dostawy wody podane będą po zdeklarowaniu potrzeb dostawy wody w m³/h oraz ilości budynków istniejących jak i projektowanych planowanych do podłączenia.


PRZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Otrzymują:

1. Adresat – zał. 1 egz. planu syt. pozostaje w aktach AQUA S.A. Piotr Dudek
2. TT a/a

Strona 1/ 1

AQUA S.A.
43-300 Bielsko-Biala, ul. 1 Maja 23
skrytka pocztowa 211
tel.: 033 / 82 80 200, fax: 033 / 812 40 15
e-mail: aqua@aqua.com.pl; www.aqua.com.pl

NIP 547-008-36-58, Regon - 002393877
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030779

Zarząd: Piotr Dudek
Krzysztof Filipek
Kapitał akcyjny 207.791.936 zł.