


**tablica T1.2**

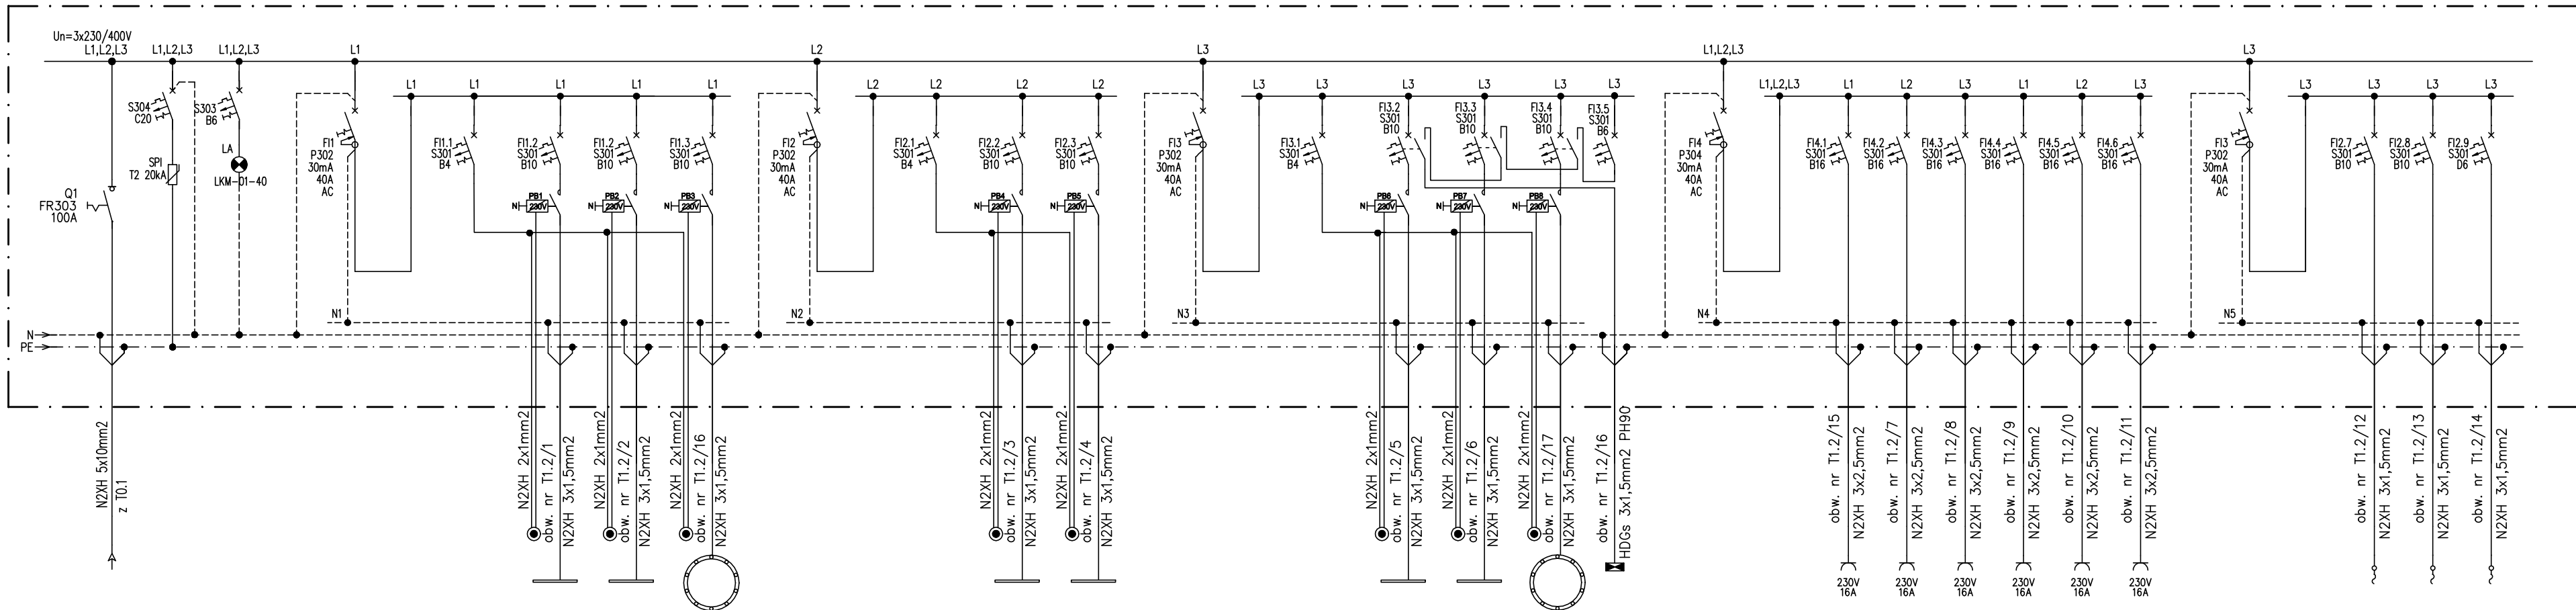

OPIS ODPŁYWU	ZASILANIE	OGRA NICZNIK PRZEP IĘĆ KLAS Y 72	SYGNALIZACJA OBECNO ŚCI FAZ	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO - PRĄDOWY	ZABEZPIECZENIE STEROWANIA OŚWIETLEN IEM	OŚWIETLENIE POM. NR: 2.01 - LINIA ŚWIETLNA	OŚWIETLENIE POM. NR: 2.01 - LINIA ŚWIETLNA	OŚWIETLENIE POM. NR: 2.01 - DEKORACYJNE	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO - PRĄDOWY	ZABEZPIECZENIE STEROWANIA OŚWIETLEN IEM	OŚWIETLENIE POM. NR: 2.01 - LINIA ŚWIETLNA	OŚWIETLENIE POM. NR: 2.01 - LINIA ŚWIETLNA	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO - PRĄDOWY	ZABEZPIECZENIE STEROWANIA OŚWIETLEN IEM	OŚWIETLENIE POM. NR: 2.01 - LINIA ŚWIETLNA	OŚWIETLENIE POM. NR: 2.01 - LINIA ŚWIETLNA	OŚWIETLENIE POM. NR: 2.01 - DEKORACYJNE	OŚWIETLENIE POM. NR: 2.01 - AWARYJNE	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO - PRĄDOWY	G NIAZD POM. NR: 2.01 - OGÓLNE	G NIAZD POM. NR: 2.01 - OGÓLNE	G NIAZD POM. NR: 2.01 - PUSZKI PODŁOGOWE	G NIAZD POM. NR: 2.01 - PUSZKI PODŁOGOWE	G NIAZD POM. NR: 2.01 - PUSZKI PODŁOGOWE	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO - PRĄDOWY	ZASILANIE ŹALUZI POM. NR: 2.01	ZASILANIE ŚCIANY PRZESUWNEJ POM. NR: 2.01	ZASILANIE TRANSF. (2x2) POM. NR: 2.01	
moc za inst.						0,26kW	0,26kW	0,54kW			0,26kW	0,26kW			0,19kW	0,19kW	0,27kW	0,038kW		1,0kW	0,8kW	0,4kW	0,8kW	0,8kW	0,8kW		1,4kW	0,2kW	0,1kW

**DANE ENERGETYCZNE:**

1. Napięcie zasilania  $U_z = 400/230V$  AC
2. Układ sieci - TN-S
3. Moc zainstalowana  $P_z = 7,9kW$
4. Moc szczytowa  $P_s = 5,1kW$

43\_100 Tychy  
UI\_Barona\_30 pok\_415  
e-mail\_biuro@zoba.com.pl  
tel\_691\_850\_018  
504\_452\_642

**zoo**  
ARCHITEKCI

**\_inwestor**  
**Gmina Jasienica**  
**Jasienica 159**  
**43-385 Jasienica**

\_projekt  
ROZBUDOWA BUDYNKU JASZENICA 159  
POD POTRZEBY OSP W JASZENICY  
Jasienica 159  
dz. nr: 406  
Obręb: 0005 Jasienica  
Sekcje: 6.120.29.22.3.4

**\_rysunek**  
**Schemat tablicy T1.2**

\_faza  
PROJEKT WYKONAWCZY

\_branża  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

\_projektant:  
mgr inż. Szymon Skrobol  
nr uprawnień:SLK/3438/POOE/10

\_sprawdzający:  
mgr inż. Błażej Miguła  
nr uprawnień: SLK/2264/POOE/08

\_data  
2018-11-16

**\_skala**

**\_rysunek**  
**E-18**

plik PB 2018 08 16.pln