
[illegible]



Lp.	Symbol	Opis	Suma
	230V	Lampka kontrolna, –E1, 230 V	
	230V	Lampka kontrolna, –E2, 230 V	
	230V	Lampka kontrolna, –E3, 230 V	
	Up=1.2kV, In=15kA	Ochronnik przeciwprzepięciowy 4P (Typ 2), –F1, Up=1.2 kV	
	B10/0.03–A	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym A 1–f+N, –F2, 230 V	
	40/0.03–A	Wyłącznik różnicowoprądowy A 3–f+N, –F3, 400 V	
	B16	Wyłącznik nadprądowy 1P, –F4, 230 V	
	B16	Wyłącznik nadprądowy 1P, –F5, 230 V	
	B16	Wyłącznik nadprądowy 1P, –F6, 230 V	
	40A	Rozłącznik główny 3P, –Q1, 400 V	
	72–moduły, (4x18)	Rozdzielnica podtynkowa, Stan projektowany, –TB1–3	

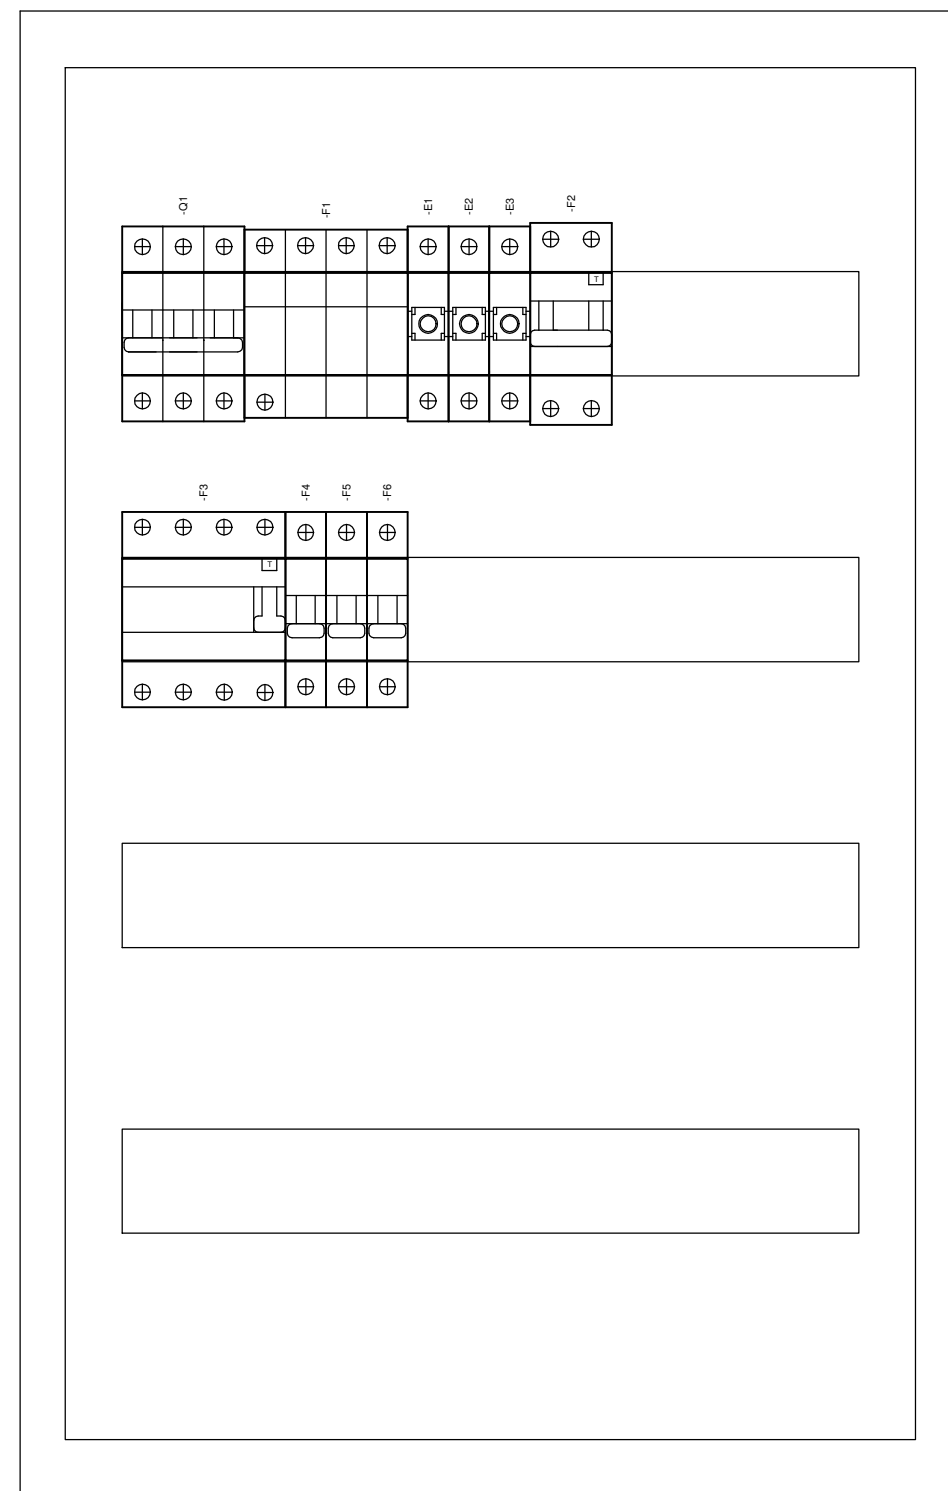