

RZECZPOZNAWCA d/s ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

ml. bryg. w st. specz. inż. Jan Rudnicki Nr um. 253/93

Bielsko Biala, dnia 06.06.2007

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

bez uwag

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami
ergonomii:

- 1) bez zastrzeżeń
- 2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii

inż. poż. Jan Rudnicki
Pracownia do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy

nr upr. GIP 059/96 w grupach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
43-300 Bielsko Biala, ul. Krakowska 58
tel. 033 499 00 00, fax 033 499 00 00
tel. dom. 033 499 00 21



Data 06.06.07

Lp. opinii 112/07

- WODOCIĄG ISTNIEJĄCY
- WODOCIĄG PROJEKTOWANY
- KANAL. DESZCZOWA ISTNIEJĄCA
- PROJ. ODWODN. KOMORY POMPOWNI
- KABLE TELEKOM.
- GAZOCIĄG
- KABLE YAKY 4X35 PROJEKTOWANE
- KABLE YKY 5X10 PROJEKTOWANE
- KABLE NN ISTN.

"EKO - PROJEKT" SC


43-300 Bielsko - Biala ul. 1 Maja 24 tel. (33) 815-05-47 do 48

Investor:	Stadium:	Nr.zlec.	Skala:
Urząd Gminy Jasienica 43-385 Jasienica 159	PROJEKT BUDOWLANY		1:500
Temat:	Rysunek:	Data:	Nr rys:
SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI DOMOWYMI W GRODZCU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI	04.2007	E/1
Projektował:	Podpisy:		
inż. Włodzimierz Sternal upr. Nr 47/78/BB			
Sprawił:			
Wiesław Beck upr. 137/91			

WIDOK Z GÓRY

skala 1 : 50

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

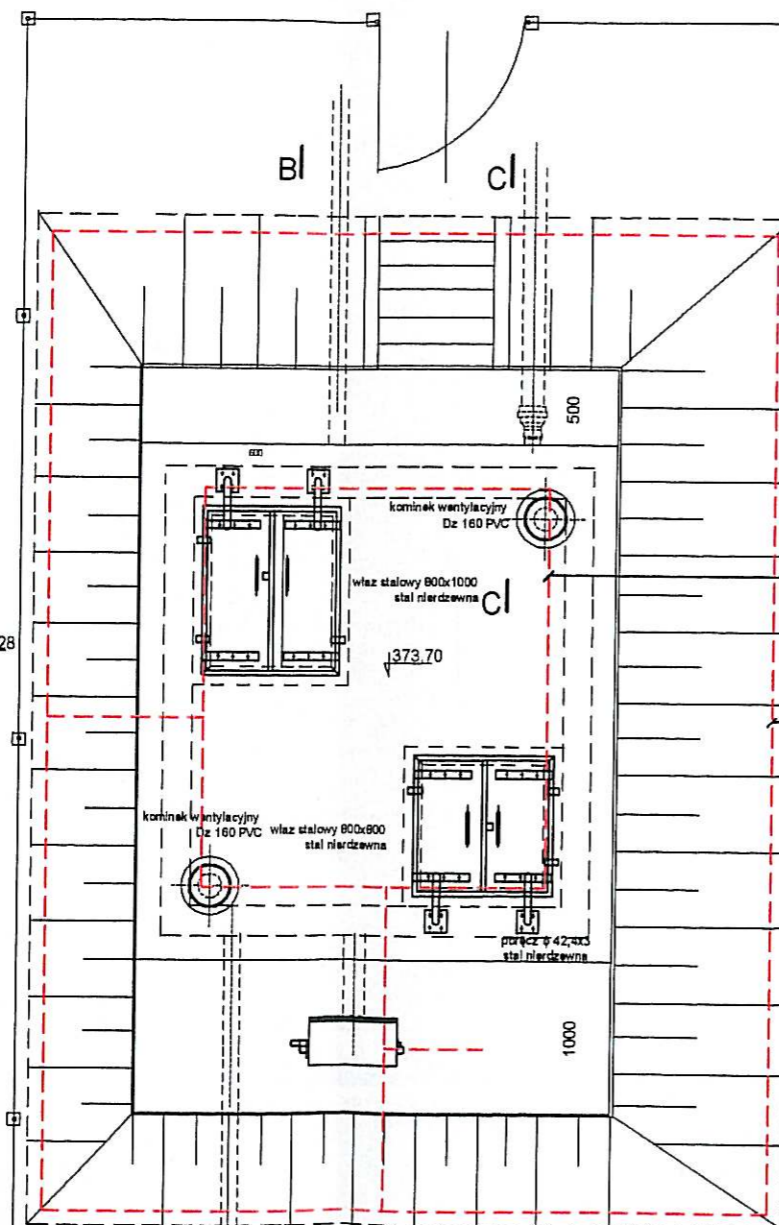

TRANSFORMATOR
230/24V, 100VA
W OBUDDOWIE IZOLACYJNEJ

GLÓWNA SZYNA
UZIEMIAJĄCA FeZn 25x4 n/u


UZIOM
OTOKOWY FeZn 25x4

NR3-YDY 5x2,5
NR1-YDY 3x2,5
NR4-YDY 3x1,5
NR6-YDY 3x1,5

PRZEWODY DOSTARCZANE
Z POMPAMI

skala 1 : 25

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

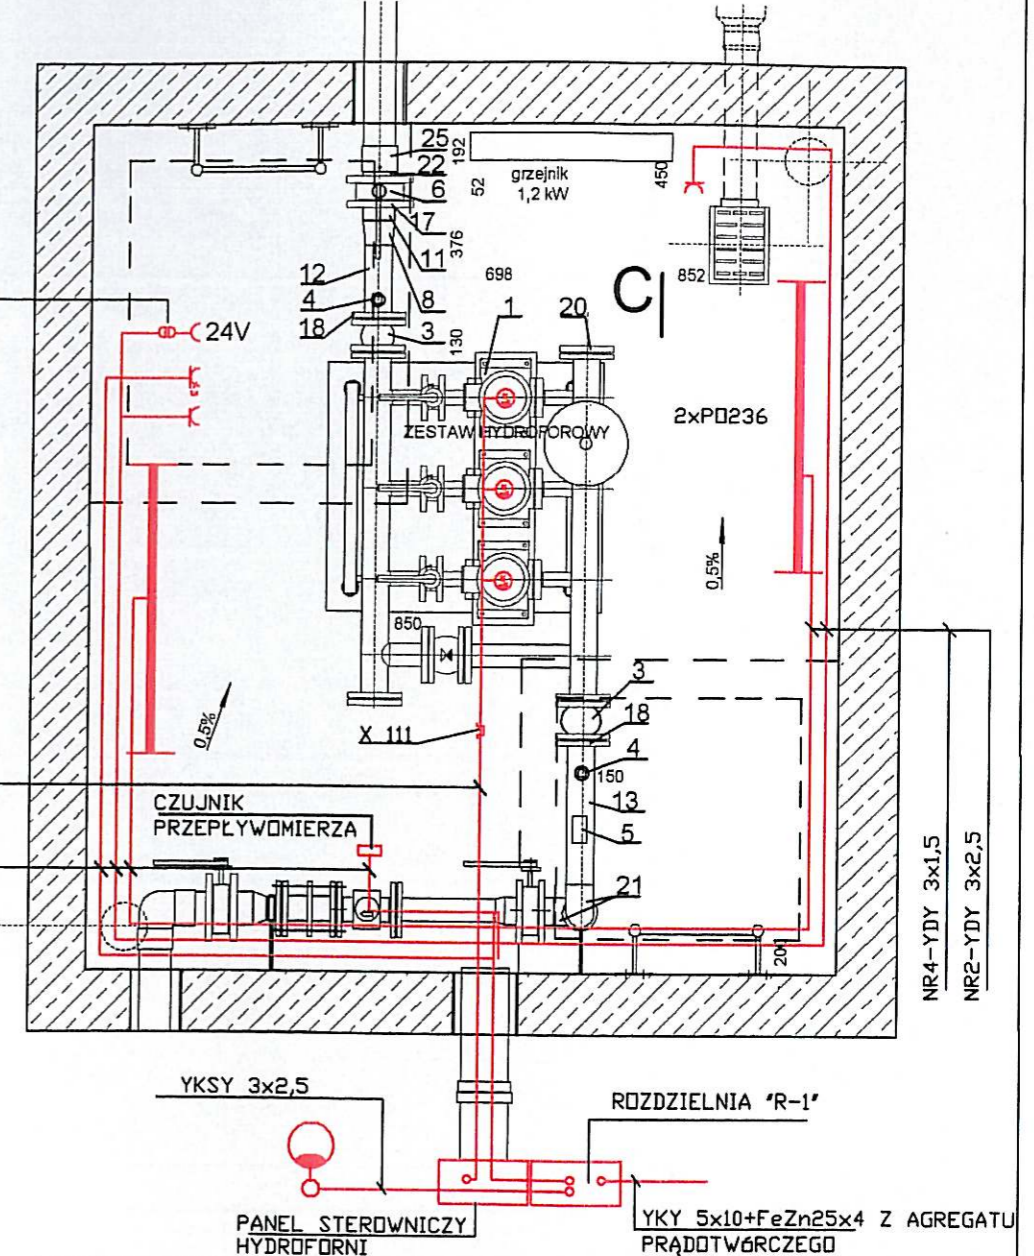

RZECZOPRAWCA d/8 ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOŻAROWYCH

ml. bryg. wst. spocz. inż. Jan Rudnicki Nr upr. 053/93
Bielsko-Biała, dnia 06.06.2007

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej

bez uwag



Zapiniowano pod względem zgodności z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami
ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii


inż. poż. Jan Rudnicki
Rzecznik ds. spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Nr upr. GIP 053/93 w grupach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 68
tel. 033 498 44 14, kom. 0 668 035 650
tel. dom. 033 498 68 21



Data 06.06.07
Lp. opinii 112/1

"EKO - PROJEKT" SC

43-300 Bielsko - Biała ul. 1 Maja 24 tel. (33) 815-05-47 do 48

Investor:	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	
Urząd Gminy Jasienica 43-385 Jasienica 159	Rysunek:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE POMPOWNI	
Temat: SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI DOMOWYMI W GRODZCU			
Projektował: inż. Włodzimierz Sternal upr.47/78/BB	Podpisy: 	Nr.zlec. 	Skala: -
Sprawdził: Wiesław Beck upr.137/91		Data: 04.2007	Nr rys: E/2



<h1 style="text-align: center;">"EKO - PROJEKT" SC</h1> <p style="text-align: center;">43-300 Bielsko - Biała ul. 1 Maja 24 tel. (33) 815-05-47 do 48</p>			
Inwestor: Urząd Gminy Jasienica 43-385 Jasienica 159		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
		Rysunek: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA POMPOWNI	
Temat: SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI DOMOWYMI W GRODZCU			
Projektował: inż. Włodzimierz Sternal upr. 47/78/BB		Podpis: 	Nr. zlec. -
Sprawdził: Wiesław Beck upr. 137/91			Data: 04.2007
		Nr rys: E/3	