


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sterowanie pompy	
automatycznie sterownikiem kotła	REZERWA

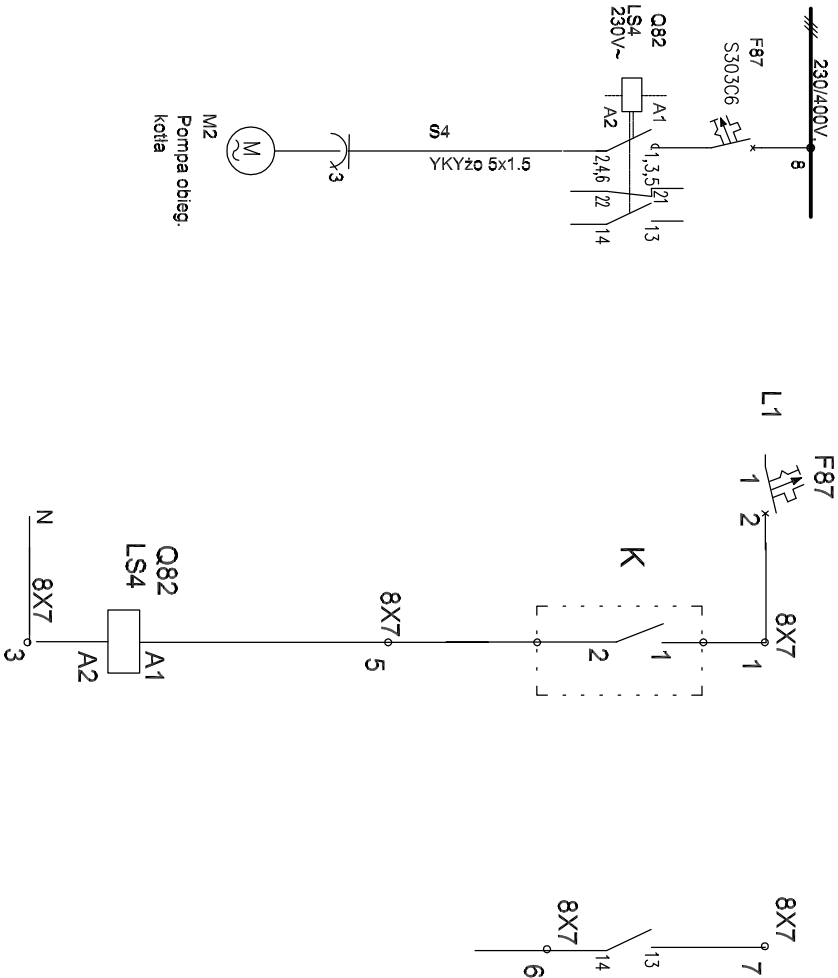

Oznaczenia
8X7 - listwa zaciskowa w rozdzielni 0,4kV

Imię i Nazwisko Numer uprawnień	Data i podpis	Investor: Gmina Jasienica 43-385 Jasienica 159	Podp:	Nr rys
Projektował: mgr inż. Sylwester Brodka nr upr. 547/72/K1	01.2010	Objekt: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Szkołno Przedszkolnych w Iłowicy gm. Jasienica	Sterowanie pompy obiegowej kotła	E2
Sprawdził: inż. Włodzimierz Siemal nr upr. 47/78/13970 B-3	01.2010	Temat: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kotłowni gazowej	Schemat zasadniczy	